



県営基幹農道整備事業

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



県営基幹農道整備事業

受入れ検査

ポルトガラス

比重 代表値1.15

PH 11以上

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



県営基幹農道整備事業

1次ポルトガラス塗布前

高周波水分計による

含水率測定

8%以下であることを確認

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



県営基幹農道整備事業

施工時の温度管理

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



県営基幹農道整備事業

1次ボルトガラス塗布

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



県営基幹農道整備事業

1次塗布後養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



県営基幹農道整備事業

2次ポルトガラス塗布前

高周波水分計による

含水率測定

8%以下であることを確認

---

---

---

---

---

---

---

---



県営基幹農道整備事業

2次ポルトガラス塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



県営基幹農道整備事業

2次塗布後養生

---

---

---

---

---

---

---

---



県営基幹農道整備事業

コンクリート表層部緻密化

試験

透気試験機:トレント法

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

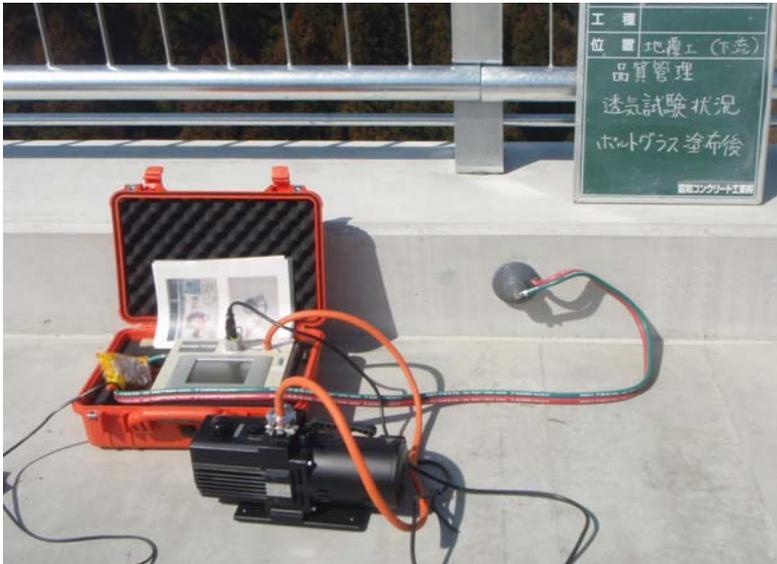

県営基幹農道整備事業

コンクリート表層部緻密化

試験

透気試験機:トレント法

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



県営基幹農道整備事業

コンクリート表層部緻密化

試験

透気試験機:トレント法

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---